

云阳建全抽水蓄能电站

环境影响评价公众参与说明

云阳县建全抽水蓄能资源开发有限公司

2022年6月



目录

1 概述	1
1.1 编制依据	1
1.2 公众参与的目的	1
1.3 实施情况简述	2
2 首次环境影响评价信息公开情况	3
2.1 公开内容及日期	3
2.2 公开方式	4
2.3 公众意见情况	5
3 征求意见稿公示情况	6
3.1 公示内容及时限	6
3.2 公示方式	7
3.3 查阅情况	10
3.4 公众提出意见情况	10
4 其他公众参与情况	11
5 公众意见处理情况	11
5.1 公众意见概述和分析	11
5.2 公众意见采纳情况	11
5.3 公众意见未采纳情况	11
6 其他	11
7 诚信承诺	12
8 附件	13

1 概述

1.1 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》(2014 年 4 月 24 日修订);

《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年 12 月 29 日修订);

《建设项目环境保护管理条例》(2017 年 7 月 16 日修订);

《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016);

《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号);

《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》(环发[2015]162 号)。

1.2 公众参与的目的

本项目有利于促进区域环境改善,改善人居环境,但同时可能会带来一定的环境影响。根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号)等文件规定,开展本次环境影响评价的公众参与。环境影响评价的公众参与就是广泛听取、吸收、借鉴各部门、各行业、各方面专家的意见和建议,使环境影响评价更加民主化、公开化,让与本项目有直接或间接关系的广大民众参与本项目的环评,并提出自己的意见和看法,弥补环评过程中可能存在的遗漏和疏忽,制定出严格的环境监管措施与实施计划,达到评价工作的客观与完善,使公众充分理解建设项目的重要意义,进而有利于发挥项目综合长远的社会、经济、环境效益。

1.3 实施情况简述

我单位(云阳县建全抽蓄能源开发有限公司)是本次公众参与的实施主体,评价单位(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司)是本次公众参与的配合单位。我单位负责牵头实施公众参与公众、公示工程与环境影响评价信息等相关工作。评价单位负责对工程区及周围区域环境状况进行调查,分析工程建设带来的影响,研究并提出相应的环境保护措施,将相关内容反馈在环境影响评价公开信息以及环境影响报告中。

(1) 2022 年 4 月 21 日,我单位委托中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司开展云阳建全抽水蓄能电站的环境影响评价工作。

(2) 2022 年 4 月 24 日,我单位在云阳县人民政府门户网站开展了第一次信息公示。

(3) 环境影响报告征求意见稿形成后,我单位通过网络平台(2022 年 5 月 18 日)、建设项目所在地公众易于接触的重庆晨报(2022 年 5 月 20 日和 23 日)、公众易于知悉的场所张贴公告(2022 年 5 月 24 日)等方式进行公示,征求公众意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2022年4月24日,我单位在云阳县人民政府门户网站开展了首次环境影响评价信息,公开的主要内容:

重庆云阳抽水蓄能电站环境影响评价第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等法律法规的要求,现公开重庆云阳抽水蓄能电站环境影响评价的相关信息,以征求公众对电站环境影响评价相关的意见和建议。

一、建设项目概要

项目名称:重庆云阳抽水蓄能电站

建设性质:新建

开发任务:承担重庆电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用。

建设地点:电站位于长江支流小江左岸支流双河洞沟,上水库位于云阳县高阳镇桂林村和金惠村之间的石河堰水库,下水库位于高阳镇建全村和海坝村之间的双河口水库。

建设内容:电站主要由上水库、下水库、输水发电系统组成。上水库正常蓄水位 680m,相应库容 1241 万 m^3 ,调节库容 1007 万 m^3 ;大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高 98m。下水库正常蓄水位 341m,相应库容 1302 万 m^3 ,调节库容 984 万 m^3 ;大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高 77.5m。输水发电系统包括主厂房、主变室、引水洞、尾水洞、调压井等;装机 4 台,单机容量 300MW,总装机容量 1200MW。

建设规模:一等大(1)型

建设周期:总工期为 78 个月

二、建设单位名称和联系方式

建设单位:云阳县建全抽蓄能源开发有限公司

地址:重庆市云阳县双江街道青龙路四巷 17 号

联系人:黎经理

联系电话：15874037968

邮箱：26293296@qq.com

三、环境影响报告书编制单位名称和联系方式

编制单位：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号

联系人：杨工

联系电话：13467654430

邮箱：yunyangchouxu@126.com

四、公众意见表的网络连接

公众意见表见附件

五、提交公众意见表的方式和途径

在重庆云阳抽水蓄能电站环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可填写公众意见表，采取信函、传真、电子邮件等方式向建设单位提出与电站环境影响评价相关的意见和建议。

附件：建设项目环境影响评价公众意见表

云阳县建全抽蓄能源开发有限公司

2022 年 4 月 24 日

符合性分析：

我单位于 2022 年 4 月 21 日委托中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司开展工程环境影响评价工作，同月 24 日在云阳县人民政府门户网站公开了首次环境影响评价信息，符合《环境影响评价公众参与办法》中“建设单位应当在确定环境影响报告编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”的要求。

2.2 公开方式

我单位在建设项目所在地的云阳县人民政府门户网站进行了网络公

示，公开的网络平台为建设项目所在地相关政府网站，载体选取符合要求。

首次环境影响评价信息网络公示时间：

2022 年 4 月 24 日

首次环境影响评价信息网络公示网址：

云阳县人民政府门户网站：<https://www.yunyang.gov.cn/zwx-257/gsgg/202204/t20220425-10657504.html>

首次环境影响评价信息网络公示截图：



图 2.2 首次环境影响评价信息云阳县人民政府网上公示截图

2.3 公众意见情况

云阳建全抽水蓄能电站首次环境影响评价信息公开过程中未收到公众提出的意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

公示主要内容:

2022年5月18日,我单位在云阳县人民政府公开了云阳建全抽水蓄能电站环境影响报告书(征求意见稿),公开的内容为:

重庆云阳抽水蓄能电站环境影响评价公众参与第二次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等法律法规的要求,现进行重庆云阳抽水蓄能电站环境影响评价第二次信息公示。

一、建设项目概况

项目名称:重庆云阳抽水蓄能电站

建设地点:云阳县高阳镇

建设内容:电站主要由上水库、下水库、输水发电系统组成。上水库正常蓄水位 680m,相应库容 1279 万 m^3 ;大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高 98m。下水库正常蓄水位 341m,相应库容 1301 万 m^3 ;大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高 78m。输水发电系统包括主厂房、主变室、引水洞、尾水洞、调压井等;电站装机 4 台,总装机容量 1200MW。

二、环境影响报告书征求意见稿获取方式

环境影响报告书征求意见稿电子版,可点击附件下载。

查询环境影响报告书征求意见稿纸质版,请联系建设单位或环境影响报告书报告编制单位。

三、征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为电站影响评价范围内涉及的个人、社会团体、行政主管部门、企事业单位以及其他组织。

四、提交公众意见表的方式和途径

公众可填写公众意见表,采取信函、传真、电子邮件等方式向建设单位或环境影响报告书报告编制单位提出与电站环境影响保护相关的意见和建议。

公众意见表,可点击附件下载。

五、公众提出意见的起止时间

公众意见征求时间为自公示之日起 10 个工作日内。

六、建设单位联系方式

单位名称：云阳县建全抽蓄能源开发有限公司

地址：重庆市云阳县双江街道青龙路四巷 17 号

联系人：黎经理

联系电话：15874037968

邮箱：26293296@qq.com

七、环境影响报告书报告编制单位联系方式

单位名称：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号

联系人：杨工

联系电话：13467654430

邮箱：yunyangchouxu@126.com

附件：1 建设项目环境影响评价公众意见表

2 重庆云阳抽水蓄能电站环境影响报告(征求意见稿)

云阳县建全抽蓄能源开发有限公司

2022 年 5 月 18 日

公示时限：

自公示之日起十个工作日，2022 年 5 月 18 日～2022 年 5 月 31 日。

符合性分析：本征求意见稿主要内容均已完善，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

3.2 公示方式

(1) 网络

我单位在建设项目所在地的云阳县人民政府进行了征求意见稿相关信息的网络公示，公开的网络平台为建设项目所在地相关政府网站，载体选取符合要求。

征求意见稿信息网络公开时间：

2022 年 5 月 18 日(云阳县人民政府)。

征求意见稿信息网络公开网址:

云阳县人民政府门户网站: <https://www.yunyang.gov.cn/zwx-257/gsgg/202205/t20220518-10730934.html>

云阳县人民政府网站征求意见稿信息网络公开截图:



图 3.2-1 征求意见稿信息云阳县人民政府网站截图

(2) 报纸

我单位于 2022 年 5 月 20 日、23 日在重庆晨报进行了征求意见稿相关信息的报纸公示,公开的报纸为建设项目所在地公众易于接触的报纸,载体选取符合要求。


征求意见稿信息报纸公开名称:

重庆晨报

征求意见稿信息报纸公开日期:

2022 年 5 月 20 日、23 日,两次

征求意见稿信息报纸公开照片:

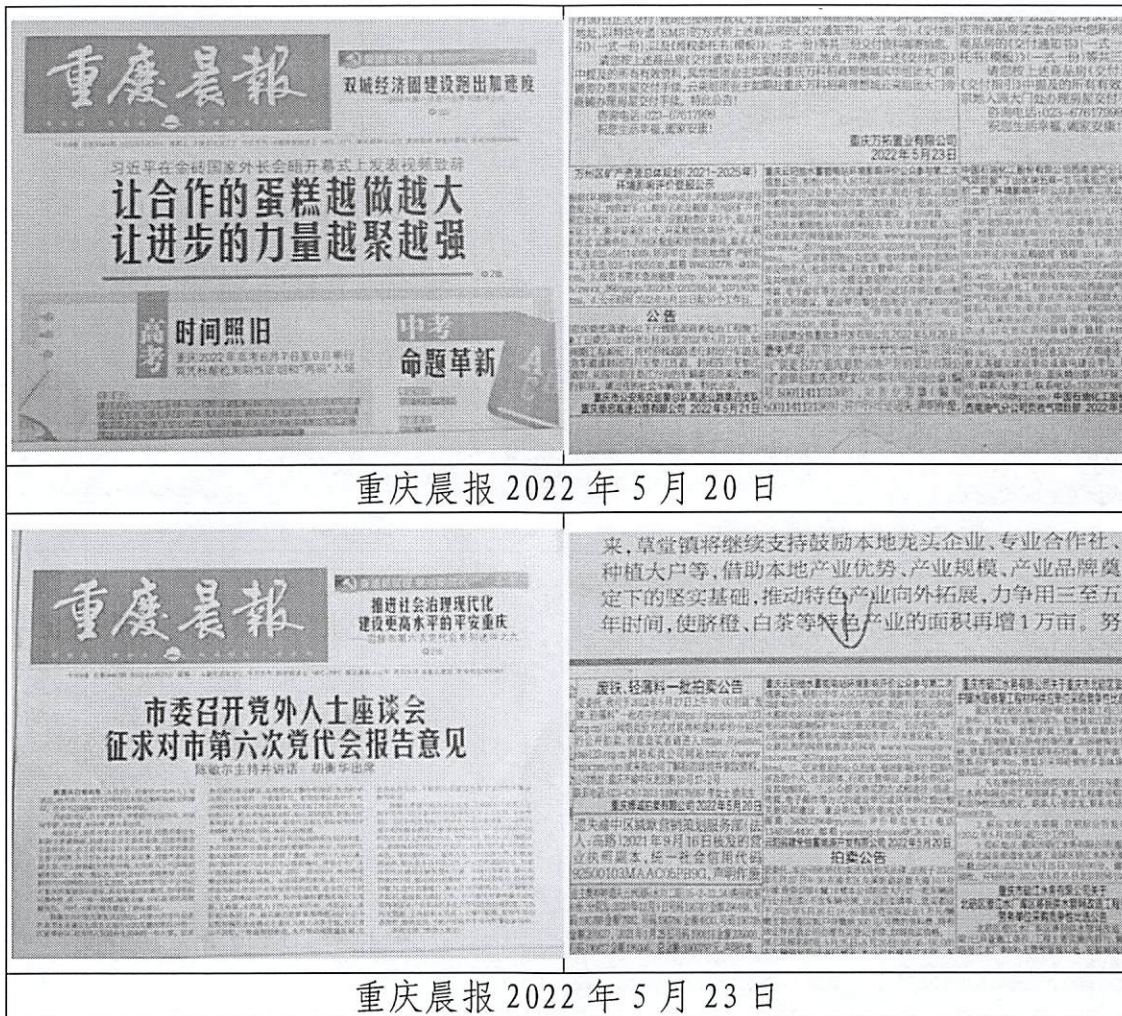

(3) 张贴

我单位于 2022 年 5 月 24 日在项目所在地的村委及乡镇张贴栏公开了征求意见稿相关信息，张贴区域选取的为项目所在地村委会、镇政府张贴栏，是建设项目所在地公众易于知悉的场所，张贴区域选取符合要求。

征求意见稿信息张贴公开时间：

2022 年 5 月 24 日

征求意见稿信息张贴公开地点：

建全抽水蓄能电站主要涉及建全村以及高阳镇

征求意见稿信息张贴公开照片：



高阳镇人民镇政府

建全村村委会

建全村公示栏

(4) 其他

无其他方式。

3.3 查阅情况

我单位在云阳建全抽水蓄能分公司设置了查阅环境影响报告书征求意见稿纸质版的场所，公示过程中无相关公众查阅报告。

3.4 公众提出意见情况

在云阳建全抽水蓄能电站环境影响报告书(征求意见稿)信息公开过程中未收到公众提出的意见。

4 其他公众参与情况

云阳建全抽水蓄能电站上水库占用高阳镇石河堰水库，将导致石河堰水库的供水功能消失，云阳县人民政府在双河洞沟流域新增了双叉河饮用水水源地保护区，待双叉河饮用水水源地建成投运后，撤销石河堰水库饮用水水源地保护区。工程建设征地不涉及生态保护红线、自然保护区、重要湿地等环境敏感区。工程施工期、初期蓄水期、运行期均考虑了上、下水库坝址的生态流量泄放；工程施工占地、水库淹没造成陆生生物量的损失可以通过采取措施得到一定程度的补偿，因此，工程建设对区域生态环境的影响是评价区生态系统可以承受的；工程施工期产生的“三废一噪”等环境影响大多是暂时的，可以通过采取相应的环保措施予以减免。抽水蓄能电站运行属于清洁生产，在抽水发电过程中，基本不产生、排放污染物。云阳建全抽水蓄能电站建设符合国家法律法规和产业政策，与相关规划协调一致，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。因此，未开展其他形式的深度公众参与。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

信息公开期间未收到公众意见。

5.2 公众意见采纳情况

信息公示期间未收到公众意见。

5.3 公众意见未采纳情况

无。

6 其他

无其他公开方式。

7 诚信承诺

诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在云阳建全抽水蓄能电站环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《云阳建全抽水蓄能电站环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由云阳县建全抽蓄能源开发有限公司承担全部责任。

承诺单位：云阳县建全抽蓄能源开发有限公司

承诺人：

承诺时间：2022年6月8日



8 附件

无。